



SIMATIC S5 CPU


Direct 驱动程序

1	系统配置.....	3
2	选择外接控制器.....	6
3	通讯设置示例.....	7
4	设置项目.....	8
5	电缆接线图.....	13
6	支持的元件.....	14
7	元件代码和地址代码.....	15
8	错误消息.....	16

前言

本手册介绍如何连接人机界面和外接控制器 (目标 PLC)。

在本手册中, 将按以下章节顺序介绍连接过程:

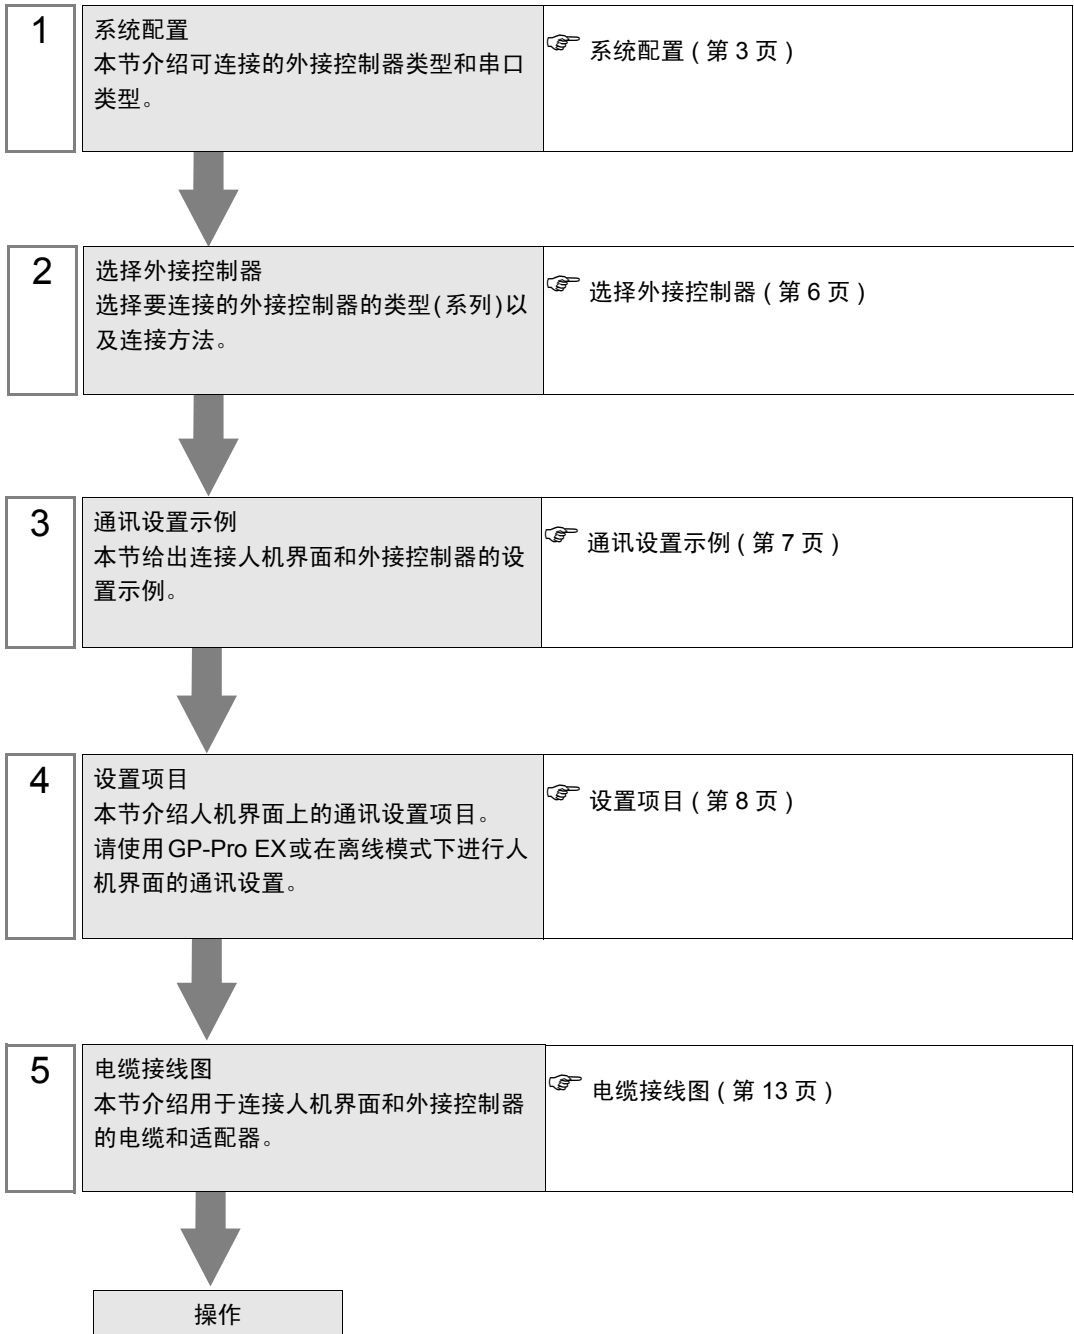


1 系统配置

本节给出西门子外接控制器和人机界面连接时的系统配置。

系列名称	CPU	Link 接口	串口类型	设置示例	电缆接线图
系列 90U-115U	CPU 90U CPU 95U CPU 100 CPU 102 CPU 103 CPU 941 CPU 942 CPU 943 CPU 944	CPU 上的 PG 端口	RS-232C	设置示例 1 (第 7 页)	电缆接线图 1 (第 13 页)
系列 135U/155U	CPU 922 CPU 928 CPU 928B	CPU 上的 PG 端口	RS-232C		

■ 连接配置

[1:1 连接]

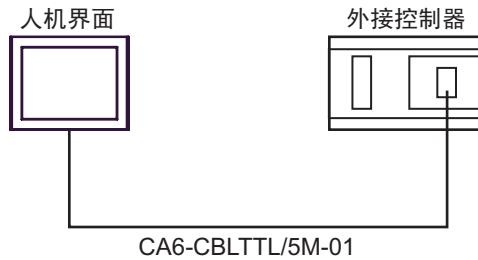

■ IPC 的 COM 端口

当连接 IPC 和外接控制器时，可使用的 COM 端口因系列和串口类型而有所不同。更多详情，请参阅 IPC 的手册。

可用端口

系列	可用端口		
	RS-232C	RS-422/485(4 线)	RS-422/485(2 线)
PS-2000B	COM1 ^{*1} , COM2, COM3 ^{*1} , COM4	-	-
PS-3450A, PS-3451A	COM1, COM2 ^{*1*2}	COM2 ^{*1*2}	COM2 ^{*1*2}
PS-3650A, PS-3651A	COM1 ^{*1}	-	-
PS-3700A (Pentium®4-M) PS-3710A	COM1 ^{*1} , COM2 ^{*1} , COM3 ^{*2} , COM4	COM3 ^{*2}	COM3 ^{*2}
PS-3711A	COM1 ^{*1} , COM2 ^{*2}	COM2 ^{*2}	COM2 ^{*2}
PL-3000B	COM1 ^{*1*2} , COM2 ^{*1} , COM3, COM4	COM1 ^{*1*2}	COM1 ^{*1*2}

*1 可在 RI/5V 之间切换。请使用 IPC 的切换开关进行切换。

*2 需要用 Dip 开关来设置串口类型。请根据需要使用的串口类型如下所示进行设置。

Dip 开关设置：RS-232C

Dip 开关	设置	描述
1	OFF ^{*1}	保留 (一直 OFF)
2	OFF	串口类型：RS-232C
3	OFF	
4	OFF	SD(TXD) 数据的输出模式：一直输出
5	OFF	SD(TXD) 终端电阻 (220Ω)：无
6	OFF	RD(RXD) 终端电阻 (220Ω)：无
7	OFF	SDA(TXA) 和 RDA(RXA) 的短路：不存在
8	OFF	SDB(TXB) 和 RDB(RXB) 的短路：不存在
9	OFF	RS(RTS) 自动控制模式：禁用
10	OFF	

*1 仅当使用 PS-3450A 和 PS-3451A 时需要将设置值置为 ON。

Dip 开关设置: RS-422/485(4 线)

Dip 开关	设置	描述
1	OFF	保留 (一直 OFF)
2	ON	串口类型: RS-422/485
3	ON	
4	OFF	SD(TXD) 数据的输出模式: 一直输出
5	OFF	SD(TXD) 终端电阻 (220Ω): 无
6	OFF	RD(RXD) 终端电阻 (220Ω): 无
7	OFF	SDA(TXA) 和 RDA(RXA) 的短路: 不存在
8	OFF	SDB(TXB) 和 RDB(RXB) 的短路: 不存在
9	OFF	RS(RTS) 自动控制模式: 禁用
10	OFF	

Dip 开关设置: RS-422/485(2 线)

Dip 开关	设置	描述
1	OFF	保留 (一直 OFF)
2	ON	串口类型: RS-422/485
3	ON	
4	OFF	SD(TXD) 数据的输出模式: 一直输出
5	OFF	SD(TXD) 终端电阻 (220Ω): 无
6	OFF	RD(RXD) 终端电阻 (220Ω): 无
7	ON	SDA(TXA) 和 RDA(RXA) 的短路: 存在
8	ON	SDB(TXB) 和 RDB(RXB) 的短路: 存在
9	ON	RS(RTS) 自动控制模式: 启用
10	ON	

2 选择外接控制器

选择要连接到人机界面的外接控制器。



设置项目	设置描述
制造商	选择要连接的外接控制器的制造商。请选择“Siemens AG”。
系列	选择要连接的外接控制器的类型（系列）以及连接方法。请选择“SIMATIC S5 CPU Direct”。 在系统配置的“SIMATIC S5 CPU Direct”中检查可连接的外接控制器。 ☞ 系统配置（第 3 页）
使用系统区	当同步人机界面的系统区数据和外接控制器的存储器数据时请勿勾选此项。同步后，您可以使用外接控制器的逻辑图程序来切换人机界面上的显示或在人机界面上显示窗口。 ☞ GP-Pro EX 参考手册“附录 1.4 LS 区（仅适用于直接存取法）” 也可使用 GP-Pro EX 或在人机界面的离线模式下设置此项。 ☞ GP-Pro EX 参考手册“5.15.6 [系统设置] 设置指南 ■ [主机设置] 设置指南 ◆ 系统区设置” ☞ 维护 / 故障排除手册“2.15.1 所有人机界面机型的通用设置 ◆ 系统数据区设置”
端口	选择要连接到外接控制器的人机界面端口。

3 通讯设置示例


以下所示的是人机界面和 Digital Electronics Corp. 推荐的外接控制器的通讯设置示例。

3.1 设置示例 1

■ GP-Pro EX 设置

◆ 通讯设置

如需显示设置画面，请在工作区的 [系统设置] 窗口中选择 [控制器 /PLC]。

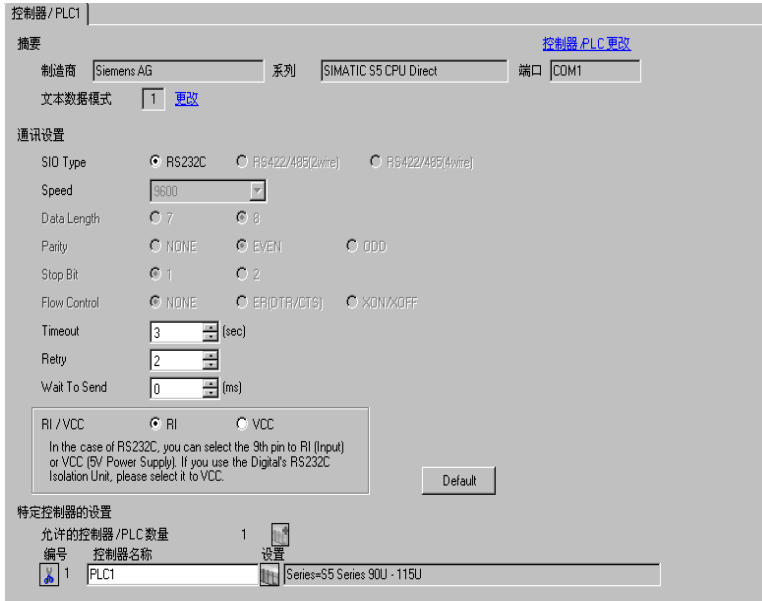

◆ 控制器设置

如需显示设置画面，可从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置] 中点击您想设置的外接控制器的 ([设置]) 图标。



■ 外接控制器的设置


外接控制器的通讯设置是固定的。

您不必进行设置。

4 设置项目

使用 GP-Pro EX 或在离线模式下进行人机界面的通讯设置。


各参数的设置必须与外接控制器的一致。

 通讯设置示例 (第 7 页)

4.1 GP-Pro EX 中的设置项目

■ 通讯设置

如需显示设置画面，请在工作区的 [系统设置] 窗口中选择 [控制器 /PLC]。

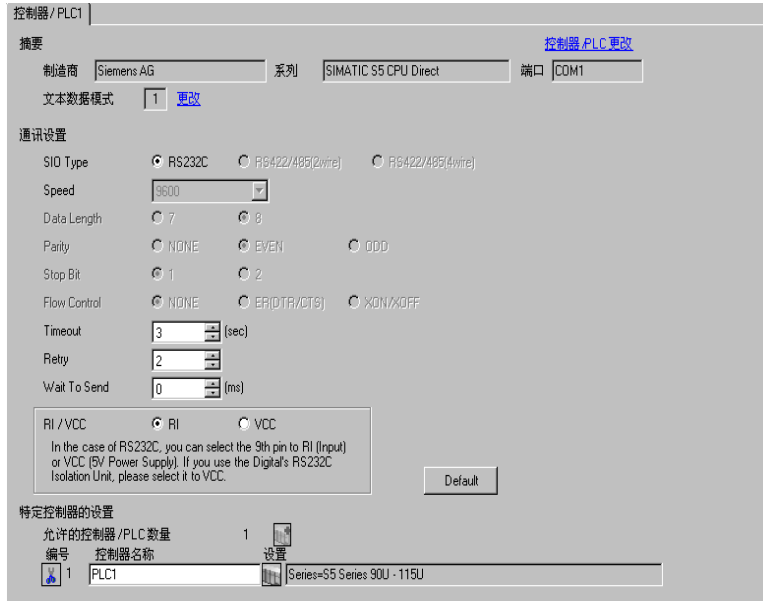

设置项目	设置描述
SIO Type	显示与外接控制器进行通讯的串口类型。
Speed	显示外接控制器和人机界面之间的通讯速率。
Data Length	显示数据长度。
Parity	显示校验方法。
Stop Bit	显示停止位长度。
Flow Control	显示防止发送和接收数据溢出的通讯控制方法。
Timeout	用 1 到 127 之间的整数表示人机界面等待外接控制器响应的时间 (秒)。
Retry	用 0 到 255 之间的整数表示当外接控制器没有响应时，人机界面重新发送命令的次数。
Wait To Send	用 0 到 255 之间的整数表示人机界面从接收包到发送下一命令之间的等待时间 (ms)。
RI/VCC	如果将串口类型选择为 RS-232C，则可以切换第 9 针脚的 RI/VCC。 当与 IPC 连接时，需要通过 IPC 的切换开关来切换 RI/5V。 更多详情，请参阅 IPC 的手册。

■ 控制器设置

如需显示设置画面，可从 [控制器 /PLC] 的 [特定控制器的设置] 中点击您想设置的外接控制器的 ([设置]) 图标。



设置项目	设置描述
Series	选择外接控制器的型号。

4.2 离线模式下的设置

注释

• 有关如何进入离线模式以及操作方面的更多信息，请参阅维护 / 故障排除手册。

☞ 维护 / 故障排除手册 “2.2 离线模式”

■ 通讯设置

如需显示设置画面，请在离线模式下触摸 [Peripheral Settings] 中的 [Device/PLC Settings]。在显示的列表中触摸您想设置的外接控制器。

Comm.	Device	Option		
SIMATIC S5 CPU Direct [COM1] Page 1/1				
SIO Type		RS232C		
Speed		9600		
Data Length		8		
Parity		EVEN		
Stop Bit		1		
Flow Control		NONE		
Timeout(s)		3 ▼ ▲		
Retry		2 ▼ ▲		
Wait To Send(ms)		0 ▼ ▲		
Exit		Back		2006/10/12 09:50:10

设置项目	设置描述
SIO Type	选择与外接控制器进行通讯的串口类型。 重要 为了正确进行通讯设置，应确认人机界面的串口规格，以便选择正确的 [SIO Type]。如果指定了串口不支持的通讯类型，则无法确保人机界面的正常运行。有关串口类型的详细信息，请参阅人机界面的手册。
Speed	显示外接控制器和人机界面之间的通讯速率。
Data Length	显示数据长度。
Parity	显示校验方法。
Stop Bit	显示停止位长度。
Flow Control	显示防止发送和接收数据溢出的通讯控制方法。
Timeout	用 1 到 127 之间的整数表示人机界面等待外接控制器响应的时间 (秒)。
Retry	用 0 到 255 之间的整数表示当外接控制器没有响应时，人机界面重新发送命令的次数。
Wait To Send	用 0 到 255 之间的整数表示人机界面从接收包到发送下一命令之间的等待时间 (ms)。

■ 控制器设置

如需显示设置画面，请触摸 [Peripheral Settings] 中的 [Device/PLC Settings]。在显示的列表中触摸您想设置的外接控制器，然后触摸 [Device]。


Comm.	Device	Option		
SIMATIC S5 CPU Direct		[COM1]	Page 1/1	
Device/PLC Name		PLC1		
Series		S5 90U-115U		
Exit		Back		2006/10/12 09:50:15

设置项目	设置描述
Device/PLC Name	选择外接控制器以进行设置。控制器名称是用 GP-Pro EX 设置的外接控制器名称。 (初始设置为 [PLC1])
Series	显示外接控制器的型号。

■ 选项

如需显示设置画面，请触摸 [Peripheral Settings] 中 [Device/PLC Settings]。

在显示的列表中触摸您想设置的外接控制器，然后触摸 [Option]。

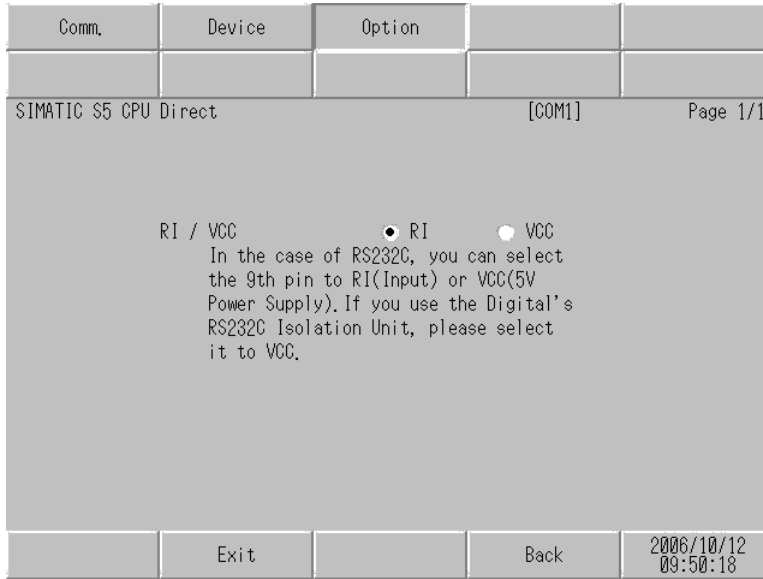

设置项目	设置描述
RI/VCC	如果将串口类型选择为 RS-232C，则可以切换第 9 针脚的 RI/VCC。当与 IPC 连接时，需要通过 IPC 的切换开关来切换 RI/5V。更多详情，请参阅 IPC 的手册。

5 电缆接线图

以下所示的电缆接线图可能与西门子推荐的有所不同。但使用本手册中的电缆接线图不会产生任何运行问题。


- 外接控制器机体的 FG 针脚必须为 D 级接地。更多详情，请参阅外接控制器的手册。
- 在人机界面内部，SG 和 FG 是相连的。当把 SG 端连接到外接控制器时，注意切勿造成系统短路。
- 当通讯因干扰而不稳定时，请连接隔离模块。

电缆接线图 1

人机界面 (连接端口)	电缆	注释
GP(COM1) ST(COM1) IPC ^{*1} PC/AT	由 Pro-face 制造的 SIEMENS TTY 转接电缆 CA6-CBLTTL/5M-01 (5m)	

*1 只能使用可采用 RS-232C 进行通讯的 COM 端口。


- ☞ ■ IPC 的 COM 端口 (第 4 页)

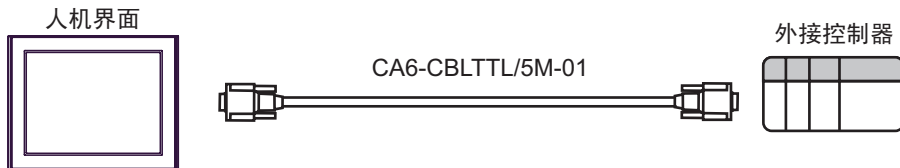








6 支持的元件



支持的元件地址范围如下表所示。

6.1 系列 90U-115U


: 该地址可被指定为系统区。

元件	位地址	字地址	32 位	注释
输入继电器	I000.0 - I127.7	IW000 - IW126		
输出继电器	Q000.0 - Q127.7	QW000 - QW126		
内部继电器	F000.0 - F255.7	FW000 - FW254		
定时器	-	T000 - T255		
计数器	-	C000 - C255		
数据块	DB002.DBX000.00 - DB255.DBX255.15	 DB002.DBW000 - DB255.DBW255		

注释



- 有关系统区的信息，请参阅 GP-Pro EX 参考手册。
 GP-Pro EX 参考手册 “附录 1.4 LS 区 (仅适用于直接存取法)”
- 请参阅手册注意事项部分的符号说明表。
 "手册符号和术语"

6.2 系列 135U/155U

: 该地址可被指定为系统区。

元件	位地址	字地址	32 位	注释
输入继电器	I000.0 - I127.7	IW000 - IW126		
输出继电器	Q000.0 - Q127.7	QW000 - QW126		
内部继电器	F000.0 - F255.7	FW000 - FW254		
定时器	-	T000 - T255		
计数器	-	C000 - C255		
数据块	DB002.DBX000.00 - DB255.DBX255.15	 DB002.DBW000 - DB255.DBW255		
扩展数据块	X001.XBX000.00 - X255.XBX255.15	X001.XBW000 - X255.XBW255		

注释

- 有关系统区的信息，请参阅 GP-Pro EX 参考手册。
 GP-Pro EX 参考手册 “附录 1.4 LS 区 (仅适用于直接存取法)”
- 请参阅手册注意事项部分的符号说明表。
 "手册符号和术语"

7 元件代码和地址代码

在数据显示器中选择“元件类型和地址”时，请使用元件代码和地址代码。

7.1 系列 90U-115U

元件	元件名称	元件代码 (HEX)	地址代码
数据块	DB	0000	(数据块编号 x 0x10000) + 字地址
输入继电器	I	0080	字地址除以 2 的值
输出继电器	Q	0081	字地址除以 2 的值
内部继电器	F	0082	字地址除以 2 的值
定时器	T	0060	字地址
计数器	C	0061	字地址

7.2 系列 135U/155U

元件	元件名称	元件代码 (HEX)	地址代码
数据块	DB	0000	(数据块编号 x 0x10000) + 字地址
扩展数据块	X	0001	(扩展数据块编号 x 0x10000) + 字地址
输入继电器	I	0080	字地址除以 2 的值
输出继电器	Q	0081	字地址除以 2 的值
内部继电器	F	0082	字地址除以 2 的值
定时器	T	0060	字地址
计数器	C	0061	字地址

8 错误消息

错误消息在人机界面上显示如下：“代码：控制器名称：错误消息 (错误发生位置)”。各描述如下所示。

项目	描述
代码	错误代码
控制器名称	发生错误的外接控制器名称。控制器名称是用 GP-Pro EX 设置的外接控制器名称。(初始设置为 [PLC1])
错误消息	显示与错误相关的消息。
错误发生位置	<p>显示发生错误的外接控制器的 IP 地址或设备地址，或从外接控制器收到的错误代码。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;"> 注 释 </div> <ul style="list-style-type: none"> • IP 地址显示如 “IP 地址 (十进制): MAC 地址 (十六进制)”。 • 设备地址显示如: “地址: 设备地址。” • 收到的错误代码显示如 “十进制数 [十六进制数]”。

错误消息显示示例

“RHAA035: PLC1: 对设备写入命令返回错误消息 (错误代码: 2 [02H])”

注 释

- 有关收到的错误代码的更多详情，请参阅外接控制器的手册。
- 有关驱动程序错误消息的更多详情，请参阅“维护 / 故障排除手册”中的“显示错误消息 (错误代码列表) 时的对策”。